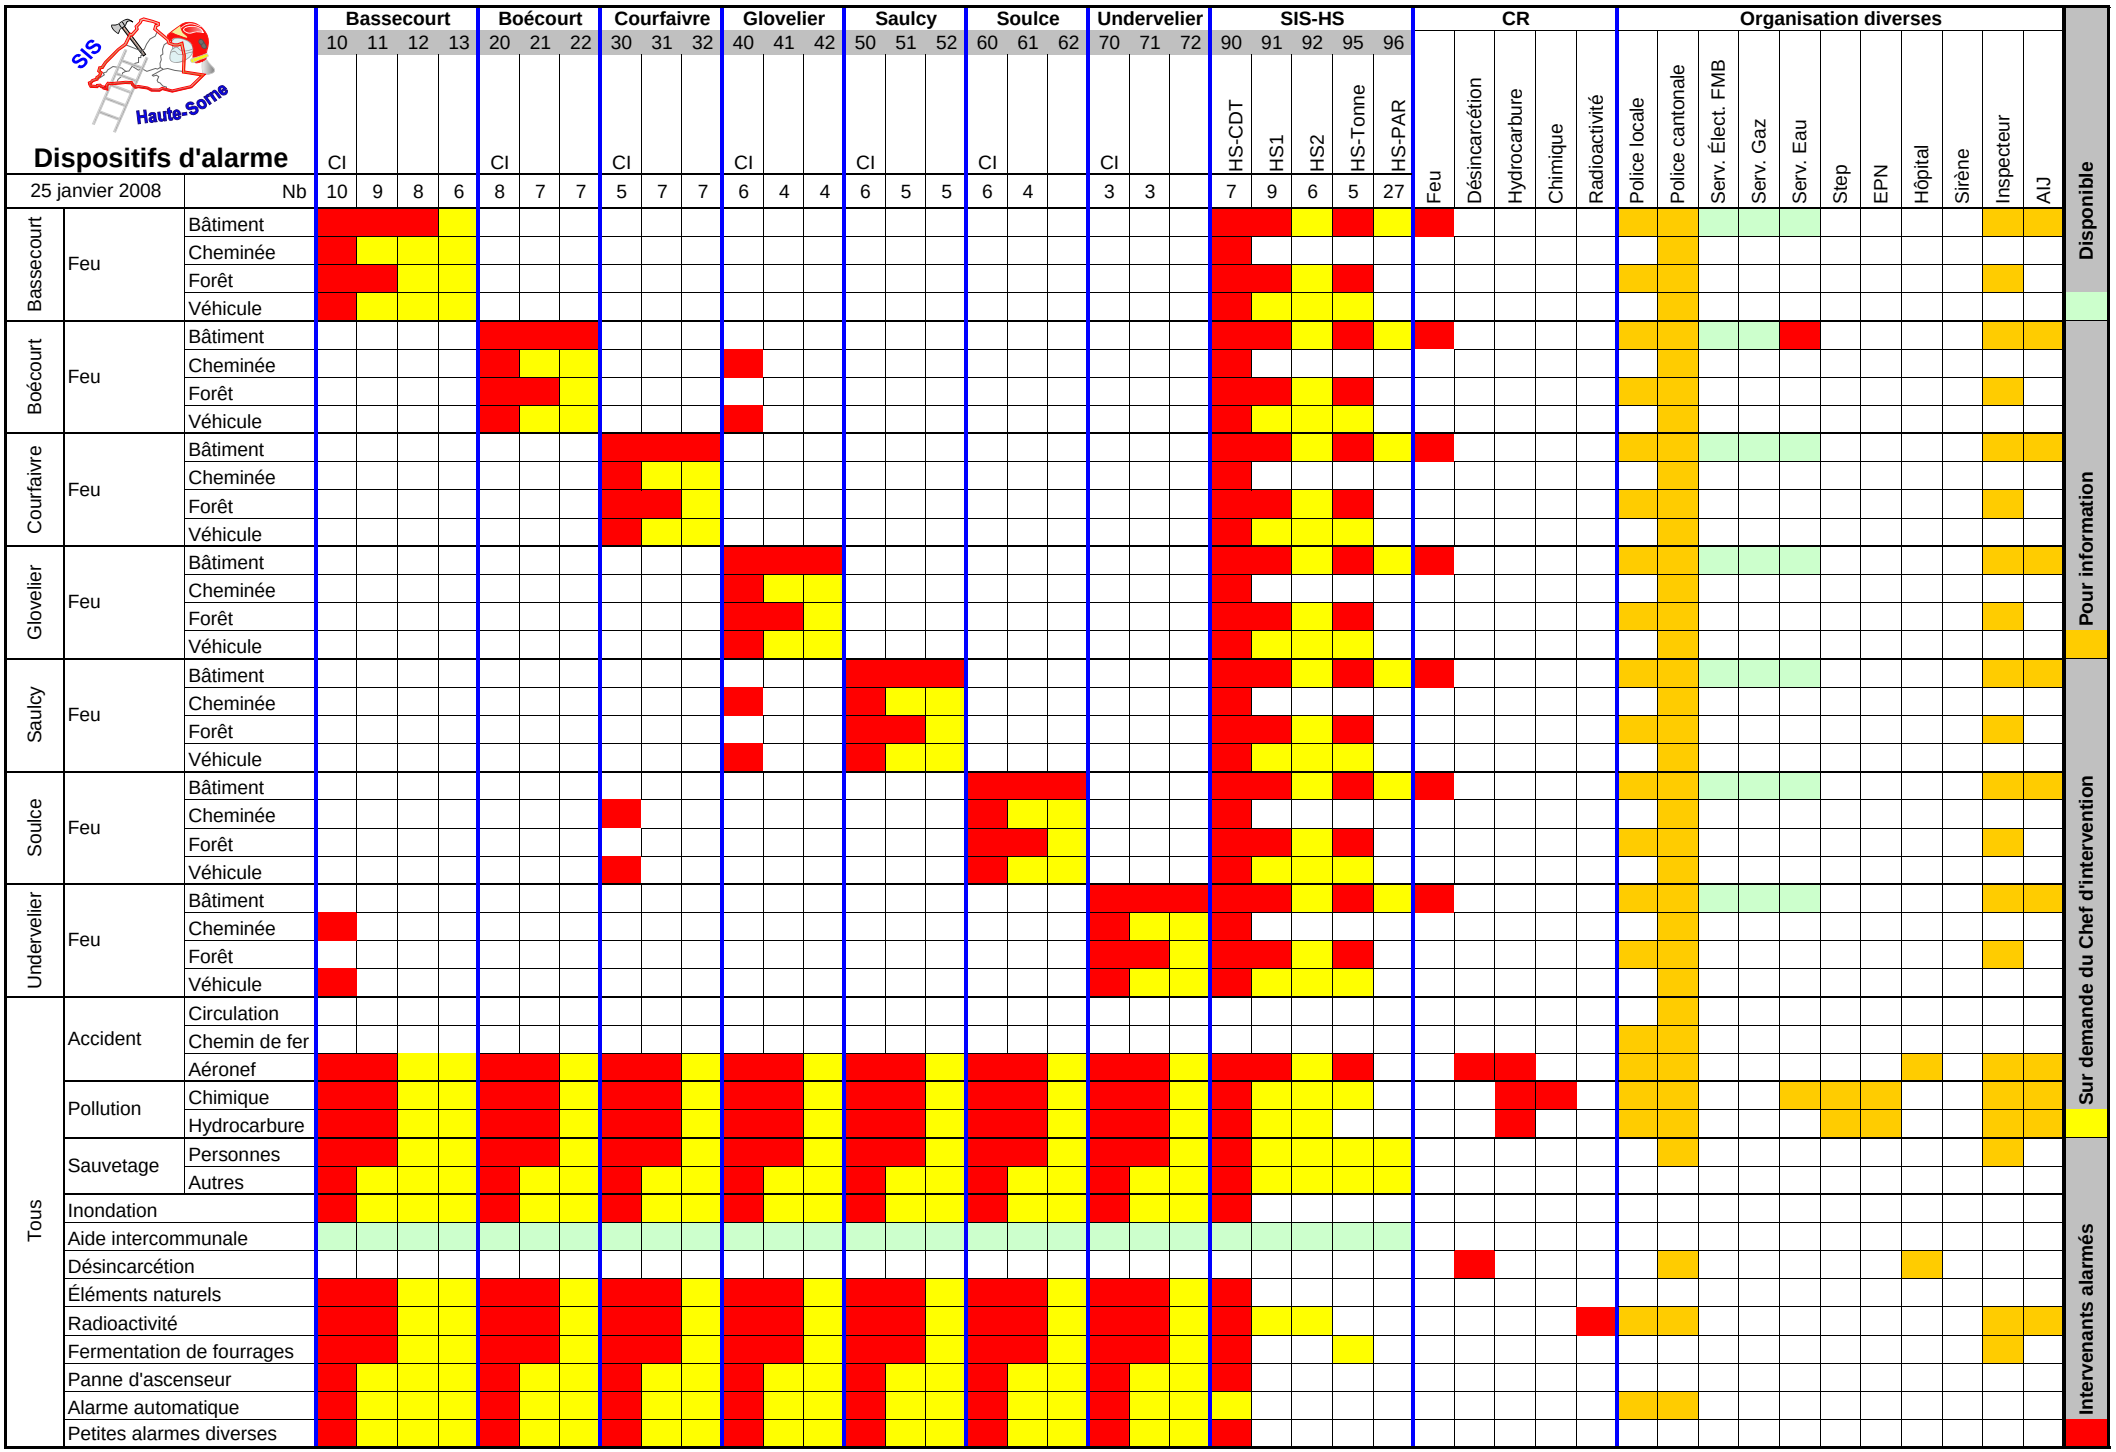
SIS
Haute-Sorne
Dispositifs d'alarme
25 janvier 2008
Nb
Bassecourt
Boécourt
Courfaivre
Glovelier
Saulcy
Soulce
Undervelier
SIS-HS
CR
Organisation diverses
CI
10 11 12 13
20 21 22
30 31 32
40 41 42
50 51 52
60 61 62
70 71 72
90 91 92 95 96
HS-CDT
HS1
HS2
HS-Tonne
HS-PAR
Feu
Désincarcétion
Hydrocarbure
Chimique
Radioactivité
Police locale
Police cantonale
Serv. Élect. FMB
Serv. Gaz
Serv. Eau
Step
EPN
Hôpital
Sirène
Inspecteur
AIJ
Disponible
Pour information
Sur demande du Chef d'intervention
Intervenants alarmés
Bassecourt
Boécourt
Courfaivre
Glovelier
Saulcy
Soulce
Undervelier
Tous
Feu
Accident
Pollution
Sauvetage
Bâtiment
Cheminée
Forêt
Véhicule
Circulation
Chemin de fer
Aéronef
Chimique
Hydrocarbure
Personnes
Autres
Inondation
Aide intercommunale
Désincarcétion
Éléments naturels
Radioactivité
Fermentation de fourrages
Panne d'ascenseur
Alarme automatique
Petites alarmes diverses
10 9 8 6
8 7 7
5 7 7
6 4 4
6 5 5
6 4
3 3
7 9 6 5 27